

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Installer: leave this guide with homeowner.

Register your product online at www.broan-nutone.com/register.

LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES

Installateur : laisser ce guide au propriétaire.

Enregistrer votre produit en ligne au Broan-NuTone.com/fr-ca/accueil/service-a-la-clientele-et-support-technique/enregistrement-de-produits.

BERD

Radiation Damper / Registre coupe-feu


INSTALLATION GUIDE / GUIDE D'INSTALLATION

For Warranty Statement, Service Parts, Technical Support, or to Register your product, please visit our website or call:

Pour la déclaration de garantie, les pièces de rechange, l'assistance technique ou pour enregistrer votre produit, veuillez visiter notre site Web ou appeler :

In the United States / Aux États-Unis - Broan-NuTone.com 800-558-1711.

In Canada / Au Canada - Broan-NuTone.ca 800-567-3855.

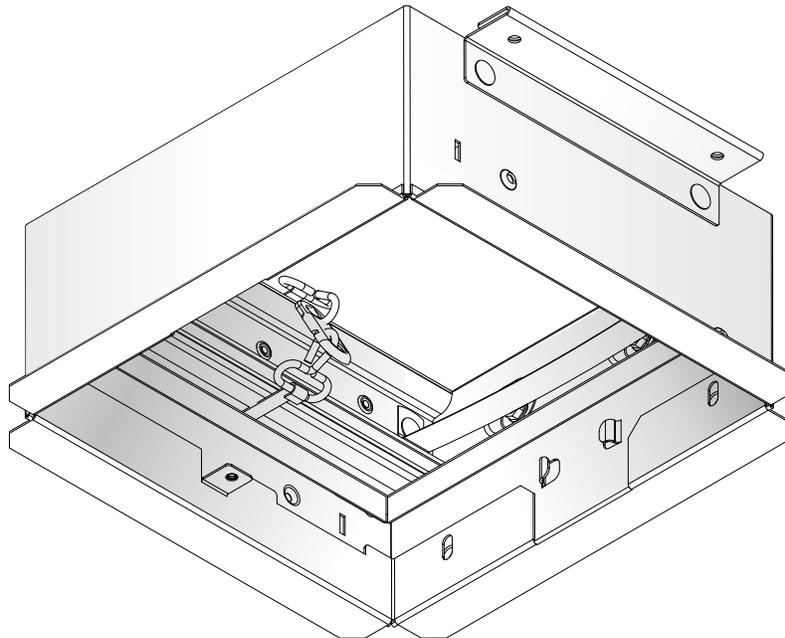

USAGE - UTILISATION

For use with 1, 2 or 3-Hour-Rated Floor-Ceiling and Roof-Ceiling Designs.

Flat Ceiling/Horizontal Mount Only

For use with the following ventilation fan models:

Broan-NuTone BE6, BE8, BENL5*, BENL8*, BEL8*, BEL6*, BEH, BE6F, BE8F, BELH*, BEL6F*

* Light cable extension required on these models.

Pour assemblages plancher/plafond et toiture/plafond présentant une résistance au feu de 1, 2 ou 3 heures.

Plafond plat/installation horizontale seulement

Pour utilisation avec les modèles de ventilateur suivants :

Broan-NuTone BE6, BE8, BENL5*, BENL8*, BEL8*, BEL6*, BEH, BE6F, BE8F, BELH*, BEL6F*


* Câble de raccordement pour grille avec éclairage requis pour ces modèles.




Intertek

SEE DETAILS ON
ETL CLASSIFICATION
MARKING ON PRODUCT
VOIR LE DÉTAIL DE LA
CLASSIFICATION ETL
SUR LE PRODUIT


- ① Remove (4) screws to take radiation damper out of damper sleeve.
Enlever (4) vis pour sortir le registre coupe-feu de l'adaptateur du registre.

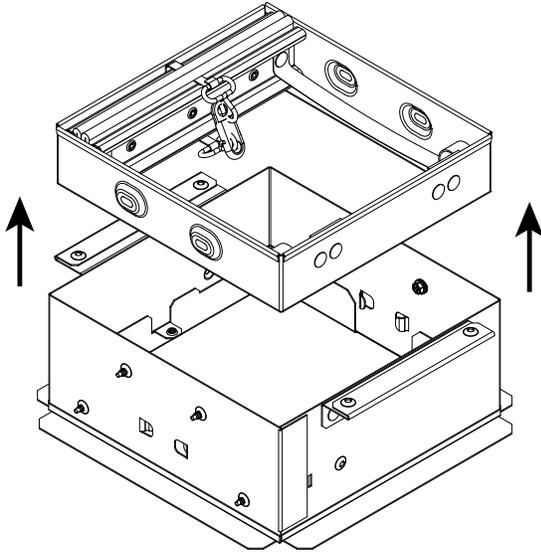


- ② Remove (5) screws to take plaster support flange out of damper sleeve.
Enlever (5) vis pour sortir la bride de soutien pour le gypse de l'adaptateur du registre.

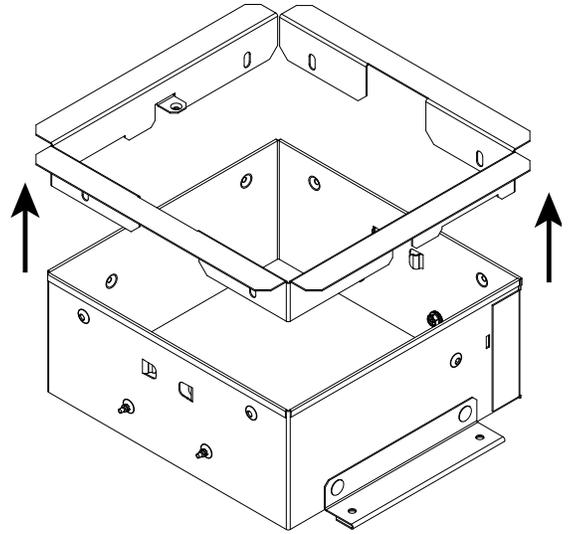

- ③ Slide damper sleeve onto fan housing.
Glisser l'adaptateur du registre sur le boîtier du ventilateur.

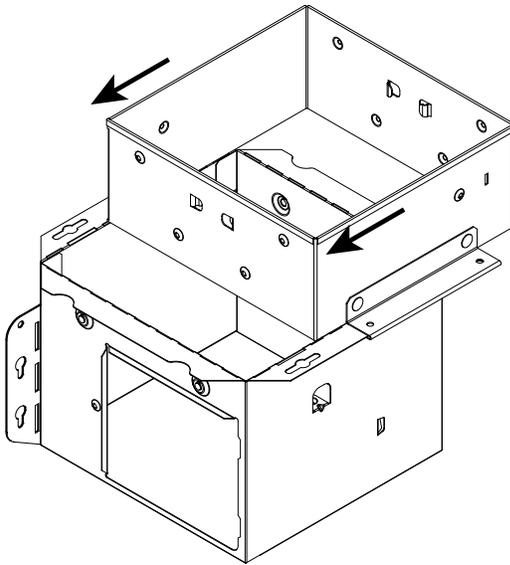


- ④ Secure using (4) screws.
Fixer à l'aide de (4) vis.

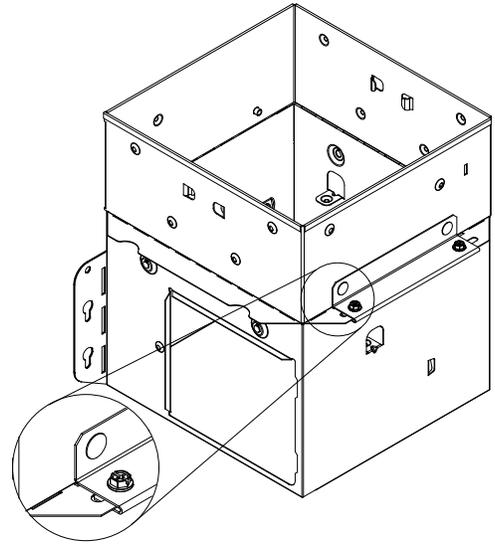


NON-COMBUSTIBLE CONSTRUCTION - CONSTRUCTION NON COMBUSTIBLE


- ⑤ Install fan housing in ceiling using suspended ceiling installation for non-combustible construction. Minimum 12 gauge steel wire (3 mm) must be used to suspend the fan using 4 total wires as pictured hereafter. Be sure finished ceiling is flush with lower edge of radiation damper, and tape over any holes on the fan housing using UL181A-P duct tape to prevent air leakage.
Installer le boîtier du ventilateur dans le plafond selon l'installation de suspension au plafond pour construction non combustible. Du fil d'acier de calibre 12 minimum (3 mm) doit être utilisé pour suspendre le ventilateur avec un total de 4 fils, tel qu'illustré ci-contre. S'assurer que le plafond fini soit à ras avec la partie inférieure du registre coupe-feu, et fixer du ruban à conduit UL181A-P sur tout orifice sur le boîtier du ventilateur pour éviter les fuites d'air.

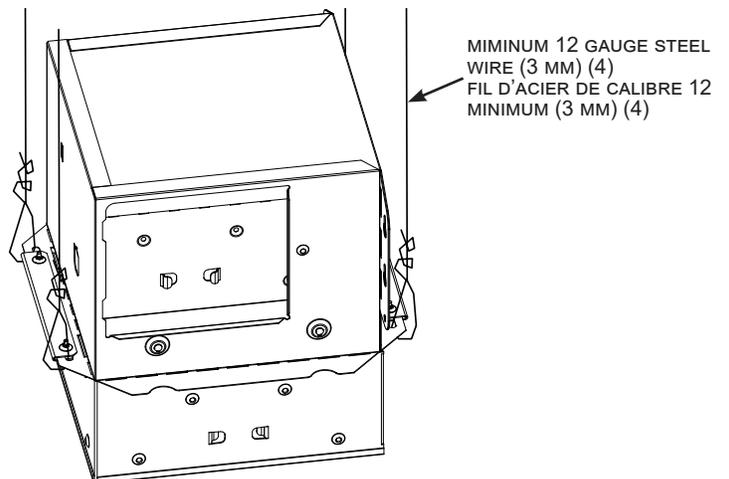


6 Install duct connector, electrical box and fan blower assembly in the housing as outlined in fan installation guide.
 Installer le connecteur de conduit, le compartiment électrique et l'assemblage du ventilateur dans le boîtier, tel que décrit dans le guide d'installation du ventilateur.

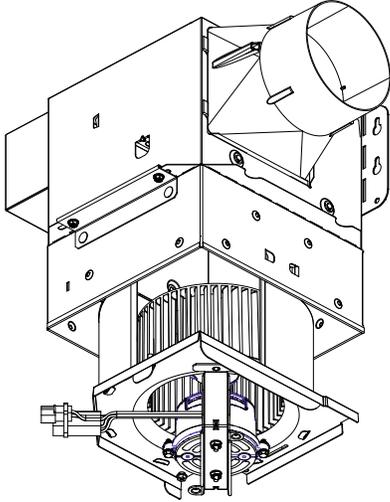

7 To install the ducting to the duct connector, use UL qualified UL181A-P duct tape.
 Utiliser du ruban à conduit UL181A-P certifié UL pour installer le conduit au connecteur de conduit.

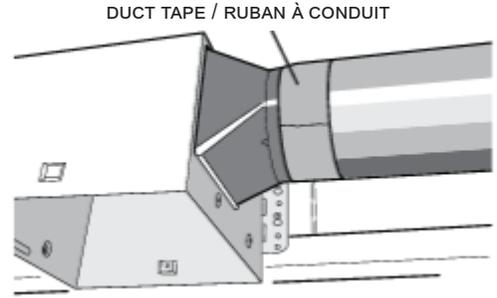

8

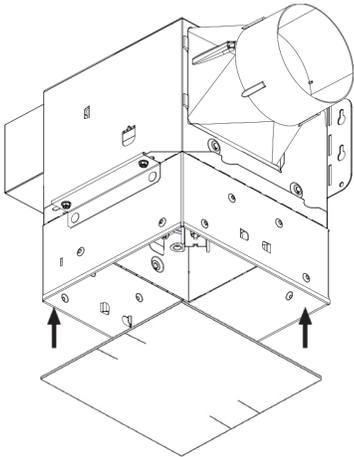


NOTE: For new construction, use mask to protect blower until ceiling is finished.

NOTE: Pour une nouvelle construction, utiliser le masque pour protéger le ventilateur jusqu'à ce que le plafond soit fini.


Install finishing ceiling around fan housing and damper sleeve assembly. Be sure finished ceiling is flush with lower edge of damper sleeve.

Installer le matériau de finition de plafond autour du boîtier du ventilateur et de l'assemblage de l'adaptateur du registre. S'assurer que le plafond fini soit à ras avec la partie inférieure de l'adaptateur du registre.

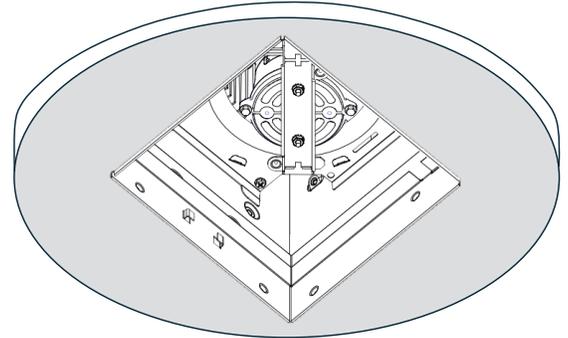


9


Insert radiation damper in the damper sleeve.
 Insérer le registre coupe-feu dans l'adaptateur du registre.

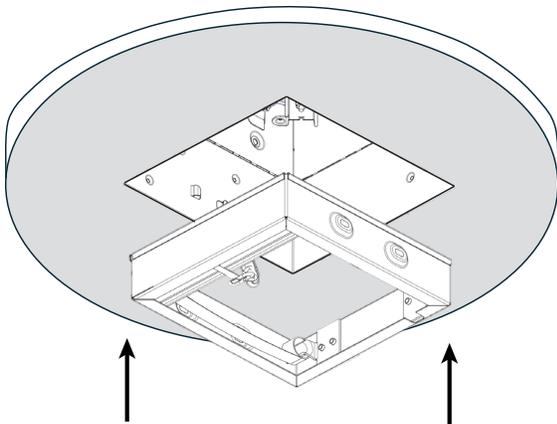


Fix with (2) screws on each side of the damper
 Fixer avec (2) vis de chaque côté du registre.

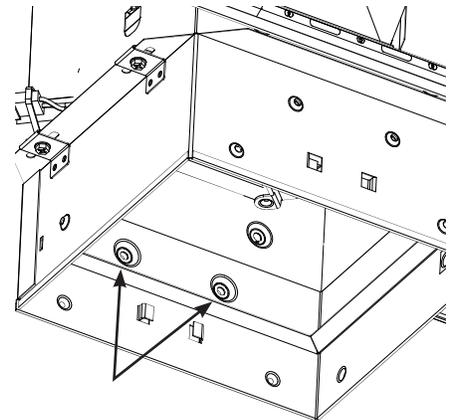

- ⑩ Install the plaster support flange in the damper sleeve using (5) screws. There is a total of (9) screws. Installer la bride de soutien pour le gypse dans l'adaptateur du registre à l'aide de (5) vis. Il y a un total de (9) vis.


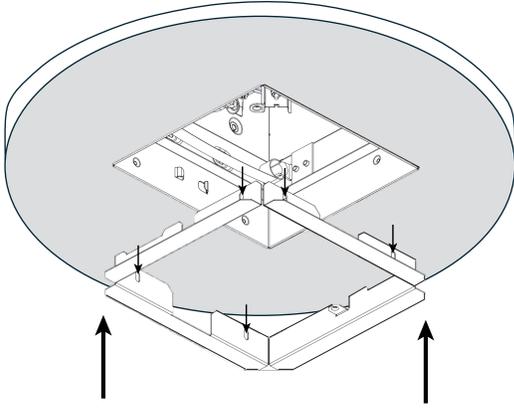


- ⑪ Install drywall trim cover by attaching grille trim to metal brackets located on radiation damper using (2) mounting screws. Installer la bordure de finition en fixant la bordure aux supports de métal situés sur le registre coupe-feu à l'aide de (2) vis de montage.

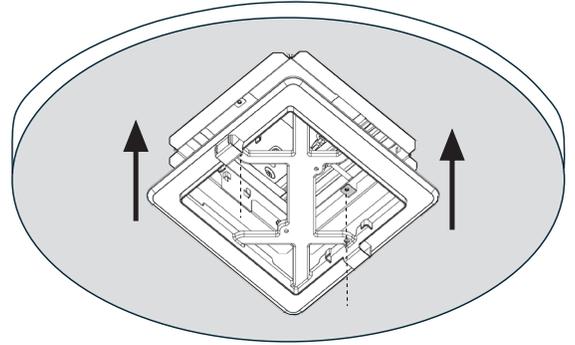


LIGHTED GRILLE INSTALLATION / INSTALLATION DE LA GRILLE AVEC ÉCLAIRAGE

- ⑫ If installing a lighted grille cover, install the plastic split tube insulator and bracket, and route lighted grille wire extension cable through the tube in corner opening of the radiation damper. Si une grille avec éclairage est installée, installer le tube isolateur flexible en plastique et le support, et passer le câble de raccordement dans le tube dans l'ouverture située dans un coin du registre coupe-feu.

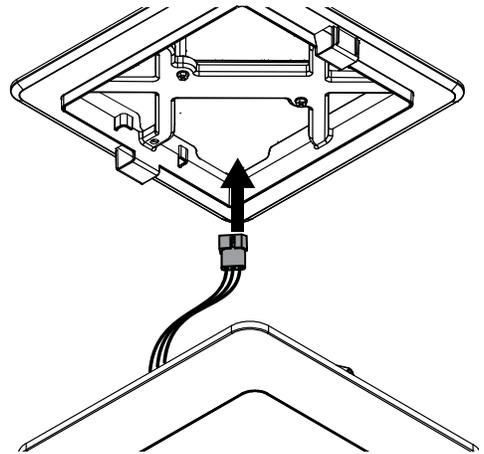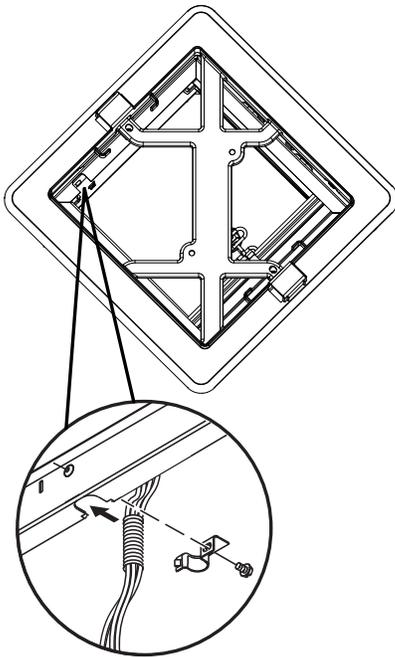

- ⑬ Install grille. Installer la grille.

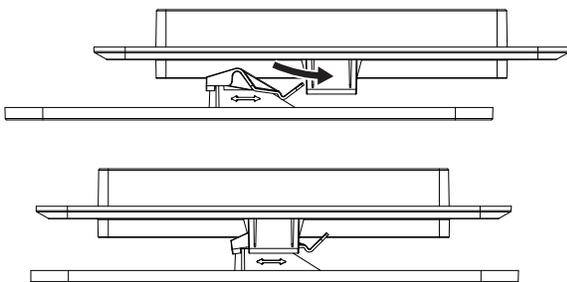

DEPENDING UPON MODEL, YOUR GRILLE MAY LOOK DIFFERENT. / SELON LE MODÈLE, VOTRE GRILLE POURRAIT DIFFÉRER.